


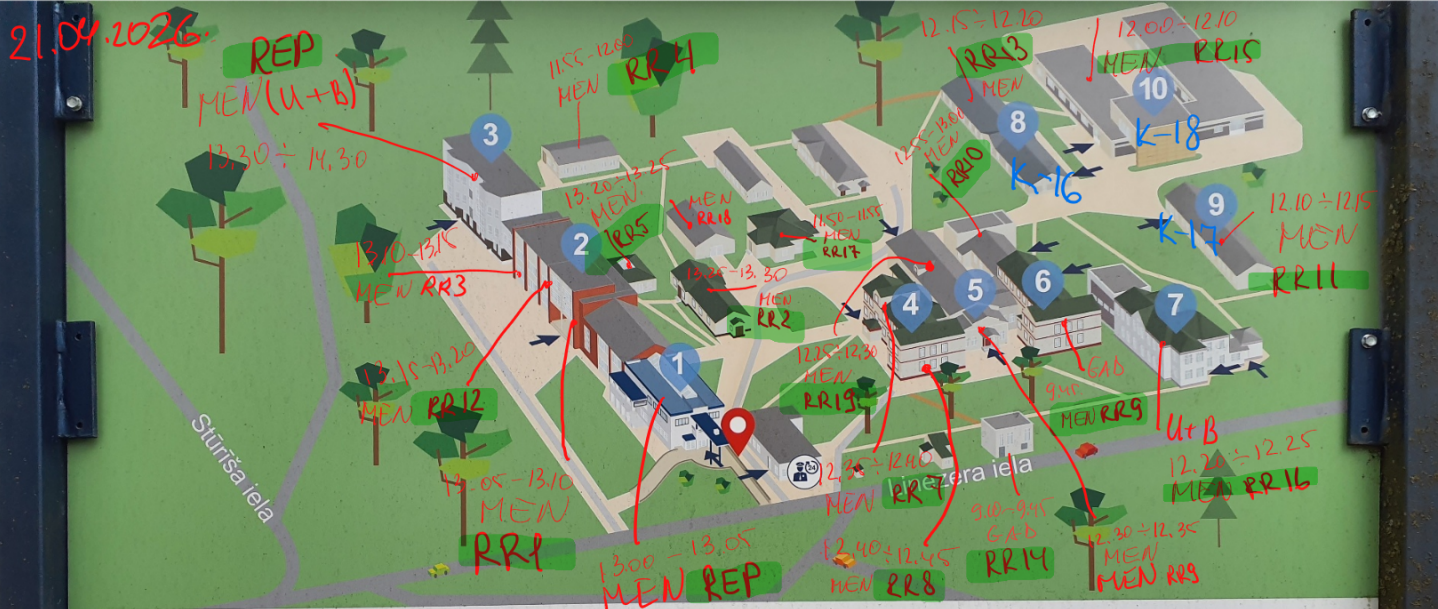

1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa

2. Infektoloģijas poliklīnika
Vakcinācijas kabinets
Administrācija

3. Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija

4. 2. nodaļa.
HIV/AIDS

5. 3. nodaļa.
Intensīvā terapija un reanimācija
7. nodaļa.
Bīstamās un pilienu infekcijas


6. 5. nodaļa.
Seksuāli transmisīvās un ādas slimības

7. 6. nodaļa.
HIV/AIDS
8. nodaļa.
Zarnu infekcijas un parazitārās slimības
Staru diagnostika

9. 10. nodaļa.
Drudža diferenciāldiagnostika

10. 11. nodaļa.
Diagnostiskā izmeklēšana
Datortomogrāfija

11. 4. nodaļa.
Aknu slimības

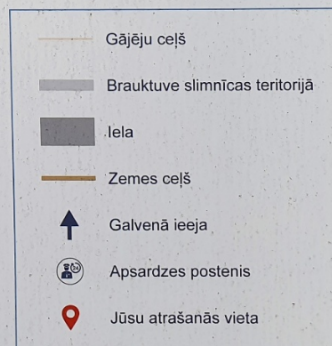

ĒKU UN BŪVJU IZVIETOJUMA, UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENS ŅEMŠANAS VIETU IZVIETOJUMA PLĀNS

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
STACIONĀRS "Latvijas Infektoloģijas centrs"
Adrese: Linežera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija

1. Uzņemšanas nodaļa/laboratorijas korpuss (k-1)
2. Poliklīnika (k-2)
3. Administrācija, poliklīnika (k-3)
4. Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija (k-4)
5. Tehniskā atbalsta daļa (k-5)
6. Caurlaide, apsardzes postenis
7. Saimniecības ēka, galdniecība (k-7)
8. Garāža (k-8)
9. Slēgta tipa aptieka (k-9)
10. Ārstniecības korpuss (k-10)
11. Ārstniecības korpuss (k-11)
12. Veļas mazgātava (k-12)
13. Ārstniecības korpuss (k-13)
14. Ārstniecības korpuss (k-14)
15. Ārstniecības korpuss (k-15)
16. Ārstniecības korpuss (k-16)
17. Ārstniecības korpuss (k-17)
18. Ārstniecības korpuss (k-18)
19. Saimniecības ēka
20. Administratīvā ēka
21. Slimnieku mantu glabātava
22. Siltummezgls
23. Hlorētava
24. Elektrosadale un dīzeļgenerators
25. KTP 2506 (Transformatora punkts)
26. Medicīniskā skābekļa tvertne
27. Ūdens ievads



Apsardze-27290693

Cortex raidītāju zonu saraksts no ugunsdrošības paneliem:

1. POLIKLĪNIKA UZŅEMŠANA 1.st.; *T2 - OK, boj. - nav pārslēgts*
2. SAIMNIECĪBAS ĒKA (SĒTNIEKS); *signāls izņem bet ne pilnas apsardzes*
3. POLIKLĪNIKAS ARKA 1.ST.; *— nav*
4. VIVĀRIJS; *(сиреней) - ne nepieciešama cirtan.*
5. M.ZIRDZIŅŠ; *— nepieciešams signāls uz apsardzi*

6. 3.NODAŁA;

7. 2.NODAŁA 2.ST.;

8. 2.NODAĻA 1.ST.; — signāls neatnāce (NMPB)

9. 5.NODAŁA;

10.8.B NODALA;

11.11.NODAÇA; 2020.17

12. POLIKLĪNIKA 2.ST. 232. KABINETS:

13. 10. NODALA; K-16 beşgünlikler de 1+2 aygıtları

14. TRANSFORMATORS; — нонп за заједљив

15. 4. NODALA; — *nav pesle $V = 12V$, lampas nodes*
16. 6. un 8. NODALA; *lestas beidzumi*

16.6.un 8. NODALA;

17. АПТЕКА;

18. GARAŽA.

19. K-11 3. nod.

14. - MTP neptekstāms jauns vov. IP65.

V2. $-x^{2+1}$ FP-3 rows prog.


$V|7 - x3$ gab. Teletex convenc.

4. — x2 gab. FP-3
- ✓ 19. — x2⁺¹ gab. FP-3
9. — x4 gab. FP-3
16. — x3+x2 gab. KAC ()
+ x2 gab. (2.st.) adresu ^{atleģai}
11. — x4 gab. FP-3 (x2 vacinās nav)
15. — x2 Schneider adresu ESII + x4 KAC adresu
+ x1 gab. KAC (2.st.)
13. — x2 gab. FP-3
18. — x1 gab. FP-3
- ✓ 5. — x1 gab. Unipos (konv.)
- Labor. — x7 gab. KAC (Esmi, adresu)
10. — x1 gab KAC (konv.)
- ✓ 8. — x2 FP-3 + x1 FP-2 (konv.)
- ✓ 7. — x2 FP-3 (konv.)

3 mal. 1. st.

EVAKUĀCIJAS PLĀNS

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionārs "Latvijas
Ēkas līders 003, Adrese: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, 1.s

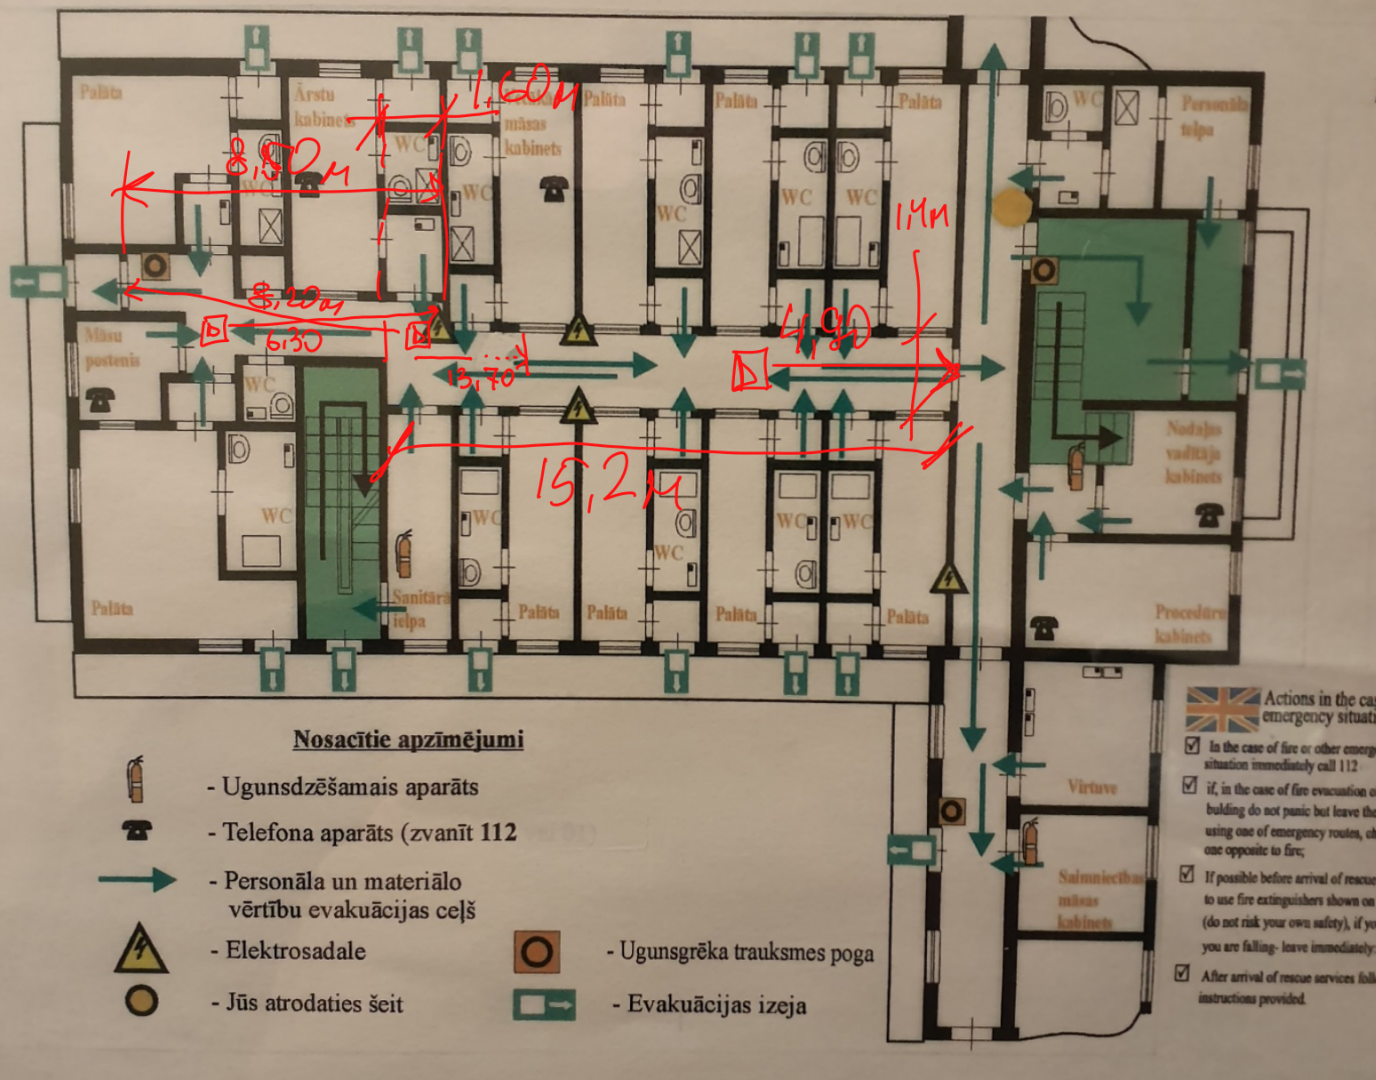

Polynomial

2.11, 2.13, 2.14.

